


PRZEKRÓJ POPRZECZNY – DRENAŻ W GRUNCIE

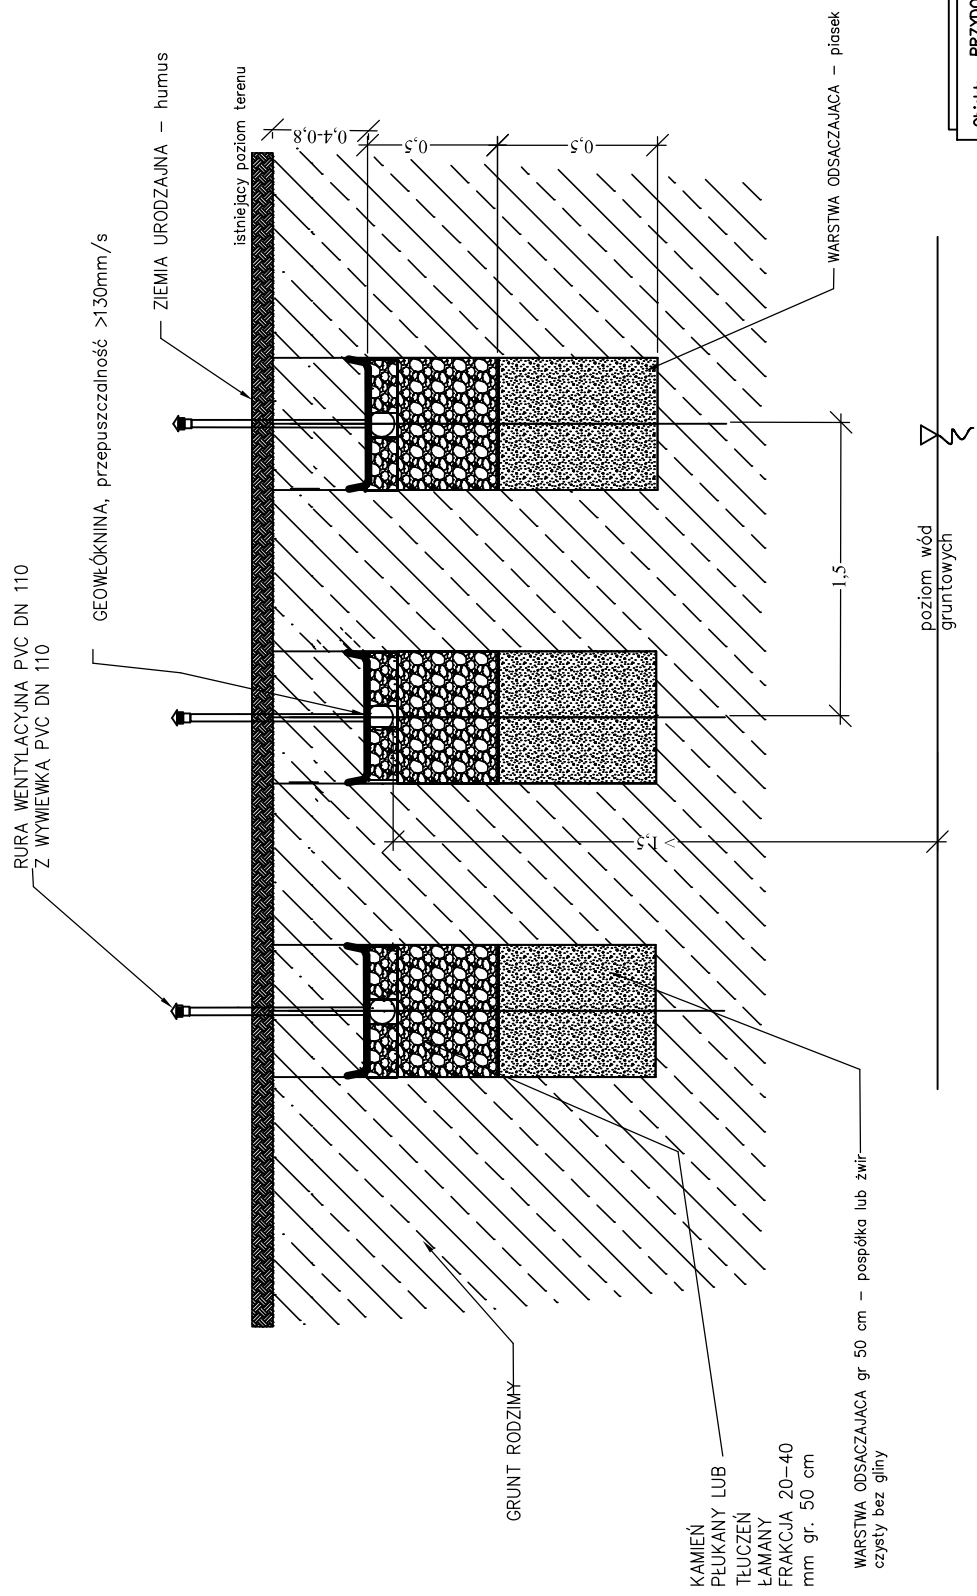

Zachować odległość 1,5 m ponad poziomem wód gruntowych poprzez wyniesienie układu rozsączającego powyżej istniejącego terenu.

Obiekt: PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW				
Inwestor: Gmina Rojewo Rojewo 8, 88-111 Rojewo				
Jednostka projektowa: EKO – KONSULTING Adam Zawadzki ul. Czerwonego Krzyża 30/31, 08-110 Siedlce				
Tytuł rys.: SCHEMAT DRENAŻU ROZSACZAJĄCEGO				
Projektant: mgr inż. Lukasz Skaliński MAZ/0535/PWOS/10				
Brzoza	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	10.2017	–	SCHEMAT	Rys. 4.1

UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione. Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. W przypadku niezgodności należy zwrócić się do projektanta.