


43



LEGENDA:

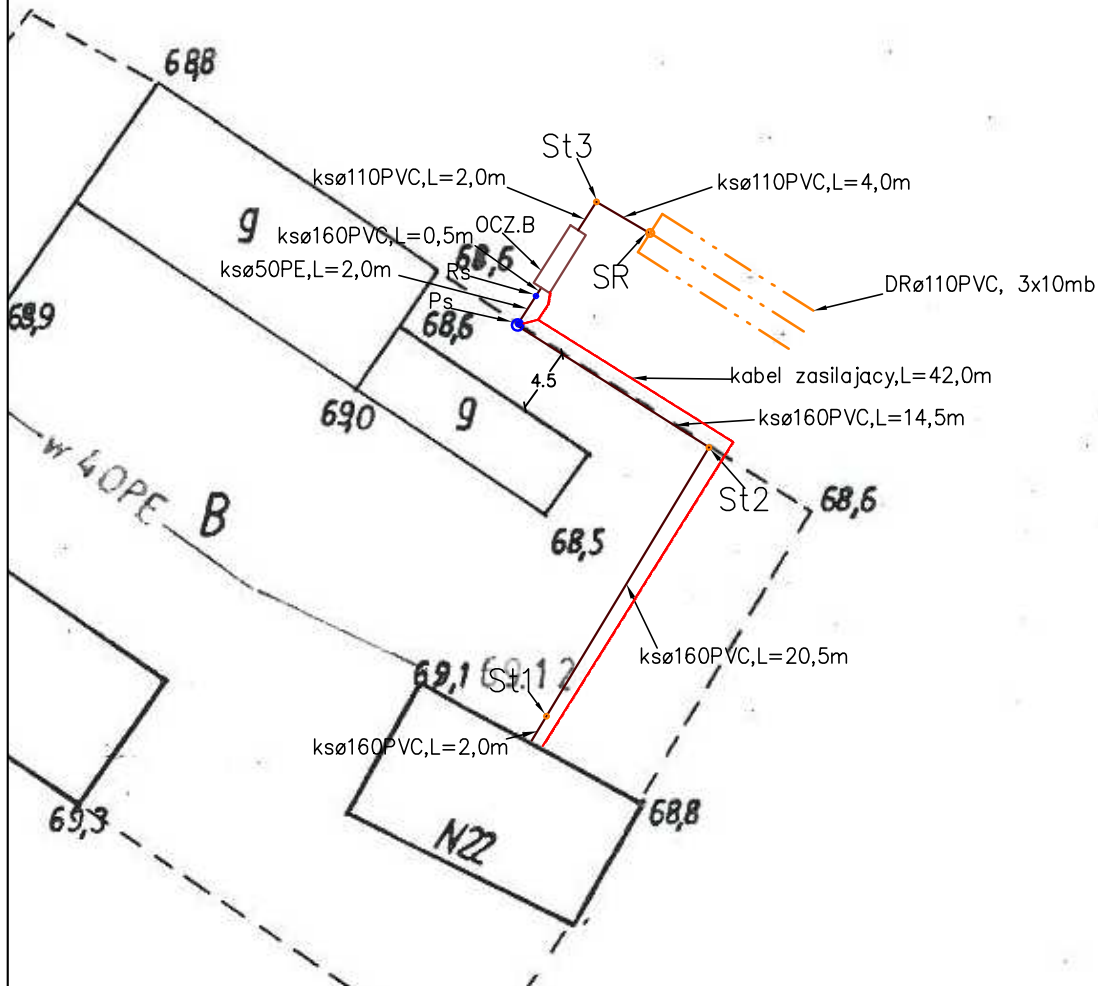

Ps



- kanał sanitarny Ø160,110mm PVC, 50mm PEHD

Rs



- przepompownia ścieku surowego DN800mm

ST



- studzienka rozprężna DN315mm

SR



- studzienka kontrolna DN315mm
- studzienka rozdzielcza DN400mm

OCZ.B



- oczyszczalnia typ B RLM 5-6 4,52x1,25m Q=0,9 m3/d

YKY-žo 3x2,5mm2 l=42,0m - kabel zasilający eNn YKY 3x2,5mm2

DRØ110PVC

- drenaż rozsączający Ø110mm PVC

Obiekt: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ROJEWO

Inwestor: Gmina Rojewo
Rojewo 8, 88-111 Rojewo

Jednostka projektowa: EKO – KONSULTING
Adam Zawadzki
ul. Czerwonego Krzyża 30/31, 08-110 Siedlce

Tytuł rys.: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: dz. nr: 43 m. Glinno Wielkie

Opracował:
tech bud. Adam Zawadzki

Projektował:
mgr inż. Łukasz Skolimowski
MAZ/0535/PWOS/10

Branża	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	10.2017	1: 500	zgłoszenie	