



## ROZWINIĘCIE INSTALACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – typ XI

# RZUT Z GÓRY

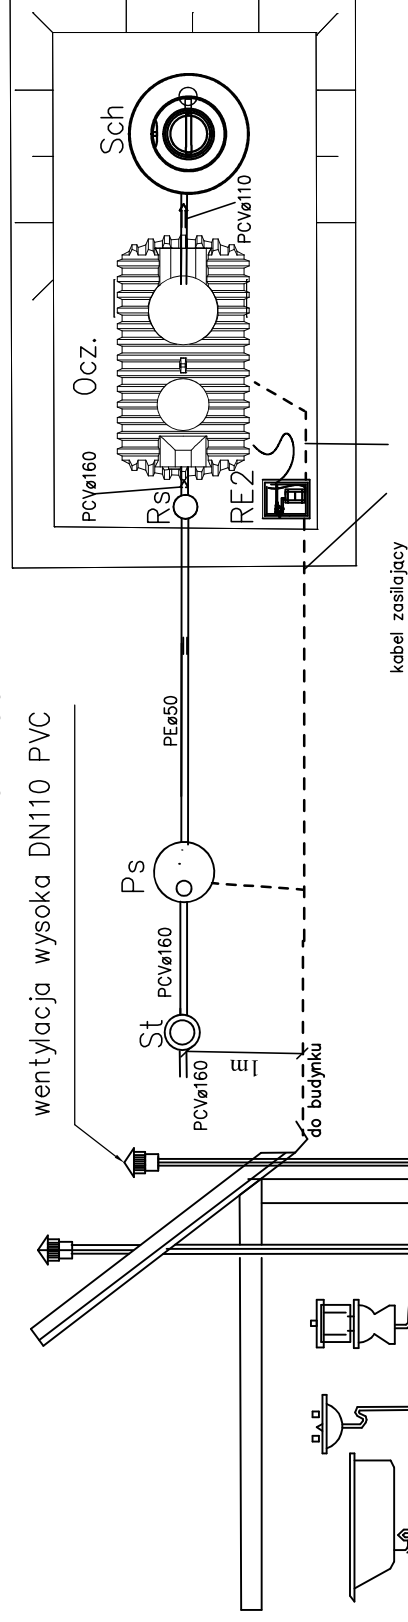

# PROFIL

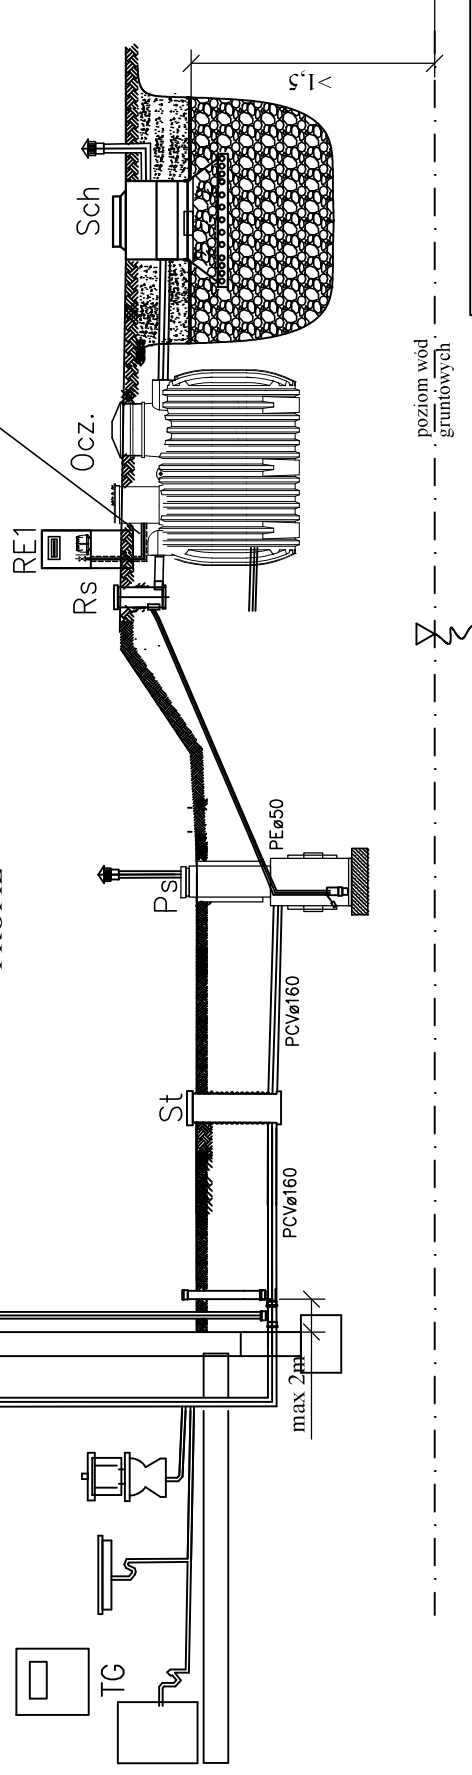

poziom wód  
gruntowych

LEGENDA :

LEGENDA :

OCZ – oczyszczalnia jednorobnikowa w technologii SBR

stabilizacja

St – studzienka kontrolna  $\varnothing 315\text{mm}$

Ps – przepompownia ścieku surowego  $\varnothing 0,8\text{m}$

Rs – studzienka rozprężna ø315mm

SCH – studnia chłonna w gruncie

PCV $\varnothing$ 160,110 – kanał grawitacyjny PCV  $\varnothing$ 160,  $\varnothing$ 110mm

PEø50 – kanał ciśnieniowy PE ø50mm

RE1 – szafka sterownicza z dmuchawą dla oczyszczalni

RE2 – szafka elektryczna przyłączeniowa

Objekt: PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW			
Inwestor:		Gmina Rojewo Rojewo 8, 88-111 Rojewo	
Jednostka projektowa:		EKO – KONSULTING Adam Zawadzki ul. Czerwonego Krzyża 30/31, 08-110 Siedlce	
Tytuł rys.:		ROZWINIECIE INSTALACJI – TYP XI	
Projektant: mgr inż. Lukasz Skolimowski MAZ/0535/PWOS/10			
Branża	Data	Skala	Faza
S	10.2017	–	SCHEMAT
Nr rysunku			Rys.1.11

UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione. Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. W przypadku niezgodności należy zwrócić się do projektanta.