


STUDNIA CHŁONNA W NASYPIE

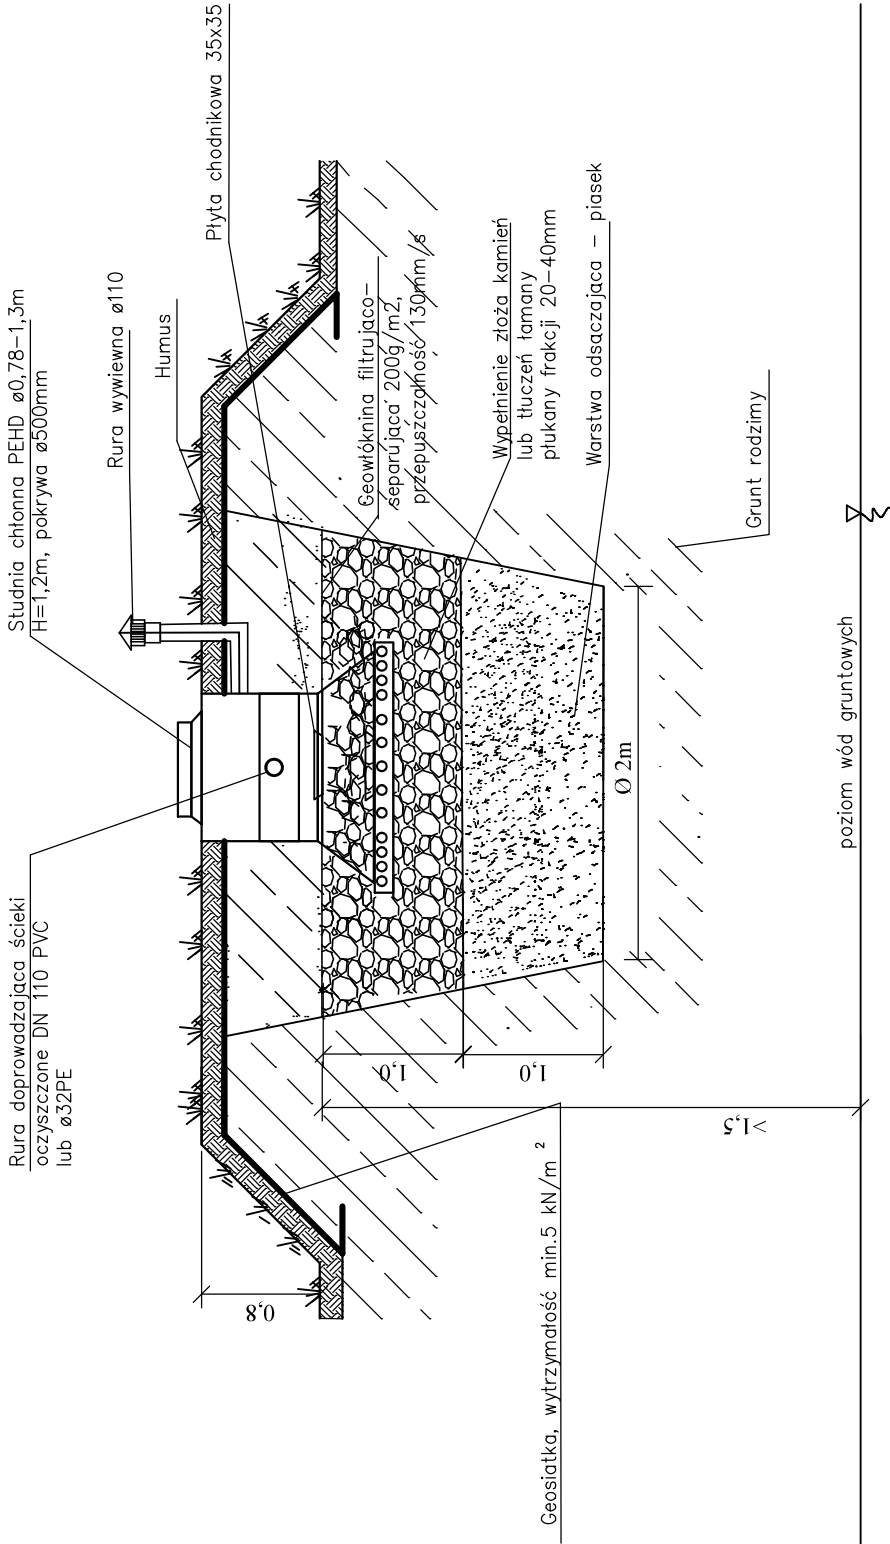

Obiekt: PRZYMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW				
Inwestor: Gmina Rojewo				
Rojewo 8, 88-111 Rojewo				
Jednostka projektowa: EKO - KONSULTING				
Adam Zawadzki				
ul. Czerwonego Krzyża 30/31, 08-110 Siedlce				
Tytuł: SŁUCHEMAT STUDNI CHŁONNEJ W NASYPIE ZIEMNYM				
Projektant: mgr inż. Łukasz Skolmowski				
MAZ/0535/PWOS/10				
Brzozka	Data	Skala	Faza	Nr rysunku
S	10.2017	-	SCHEMAT	Rys.3.1

UWAGI: Wszelkie prawa do niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione. Wykonawcy i podwykonawcy zobowiązani są do sprawdzenia projektu, a w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. W przypadku niezgodności należy zwrócić się do projektanta.